


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU	
L.P.	POWIERZCHNIA
0.01	SALA
0.02	KOMUNIKACJA
0.03	UMYWALNIA
0.04	WC
0.05	WC
0.06	KORYTARZ
0.07	TOALETA
0.08	WC
0.09	KUCHNIA
0.10	GOSPODARCZE
0.11	WC
0.12	GARAŻ
SUMA	



- LEGENDA:
- o puszka o 80mm IP20
 - puszka instalacyjna IP45
 - o łącznik pojedynczy dzwonkowy n/t IP45
 - o łącznik pojedynczy p/t IP20
 - o łącznik podwójny p/t IP20
 - o łącznik schodowy p/t IP20
 - o łącznik krzyżowy p/t IP20
 - o łącznik pojedynczy n/t IP45
 - o łącznik podwójny n/t IP45
 - o łącznik schodowy n/t IP45
 - o łącznik krzyżowy n/t IP45
 - przewód YDYŻo 3x1,5mm2
 - przewód YDYŻo 4x1,5mm2

Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku OSP		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 1682 i 1683, obręb 0001 Bartodzieje Przerębskie, Jed. ewid. 101210_2 Mastowice		
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Mastowice Mastowice 4 97-515 Mastowice		
Rysunek:	Rzut przyziemia - inst. elektryczna oświetlenia.	Branża: E	Skala: 1:100
Projektant br. elektrycznej:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOF/12	Data: XII 2021

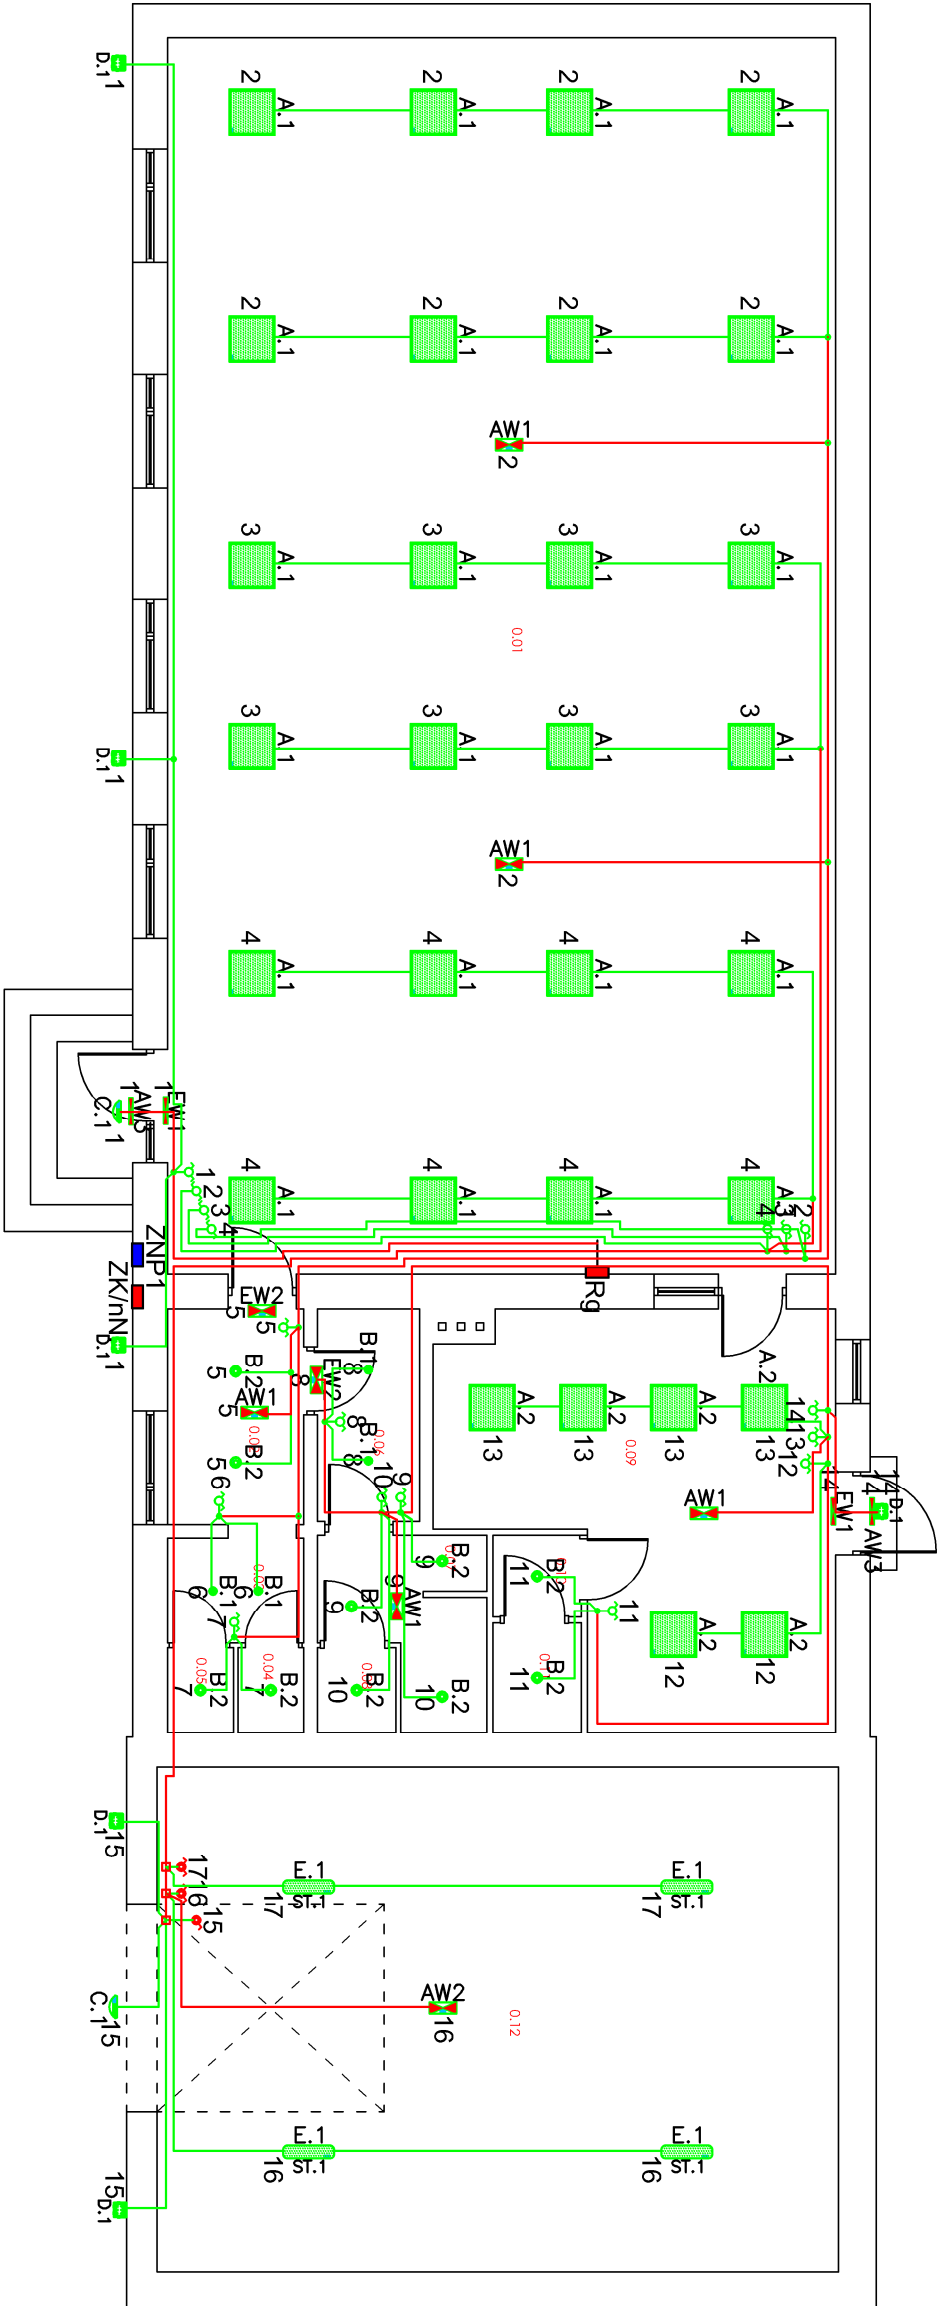