


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
0.01	SALA	144,37
0.02	KOMUNIKACJA	5,13
0.03	UMYWALNIA	2,5
0.04	WC	0,98
0.05	WC	0,98
0.06	KORYTARZ	3,79
0.07	TOALETA	4,49
0.08	WC	1,18
0.09	KUCHNIA	23,94
0.10	GOSPODARCZE	1,26
0.11	WC	1,71
0.12	GARAŻ	60,1
	SUMA	250,43

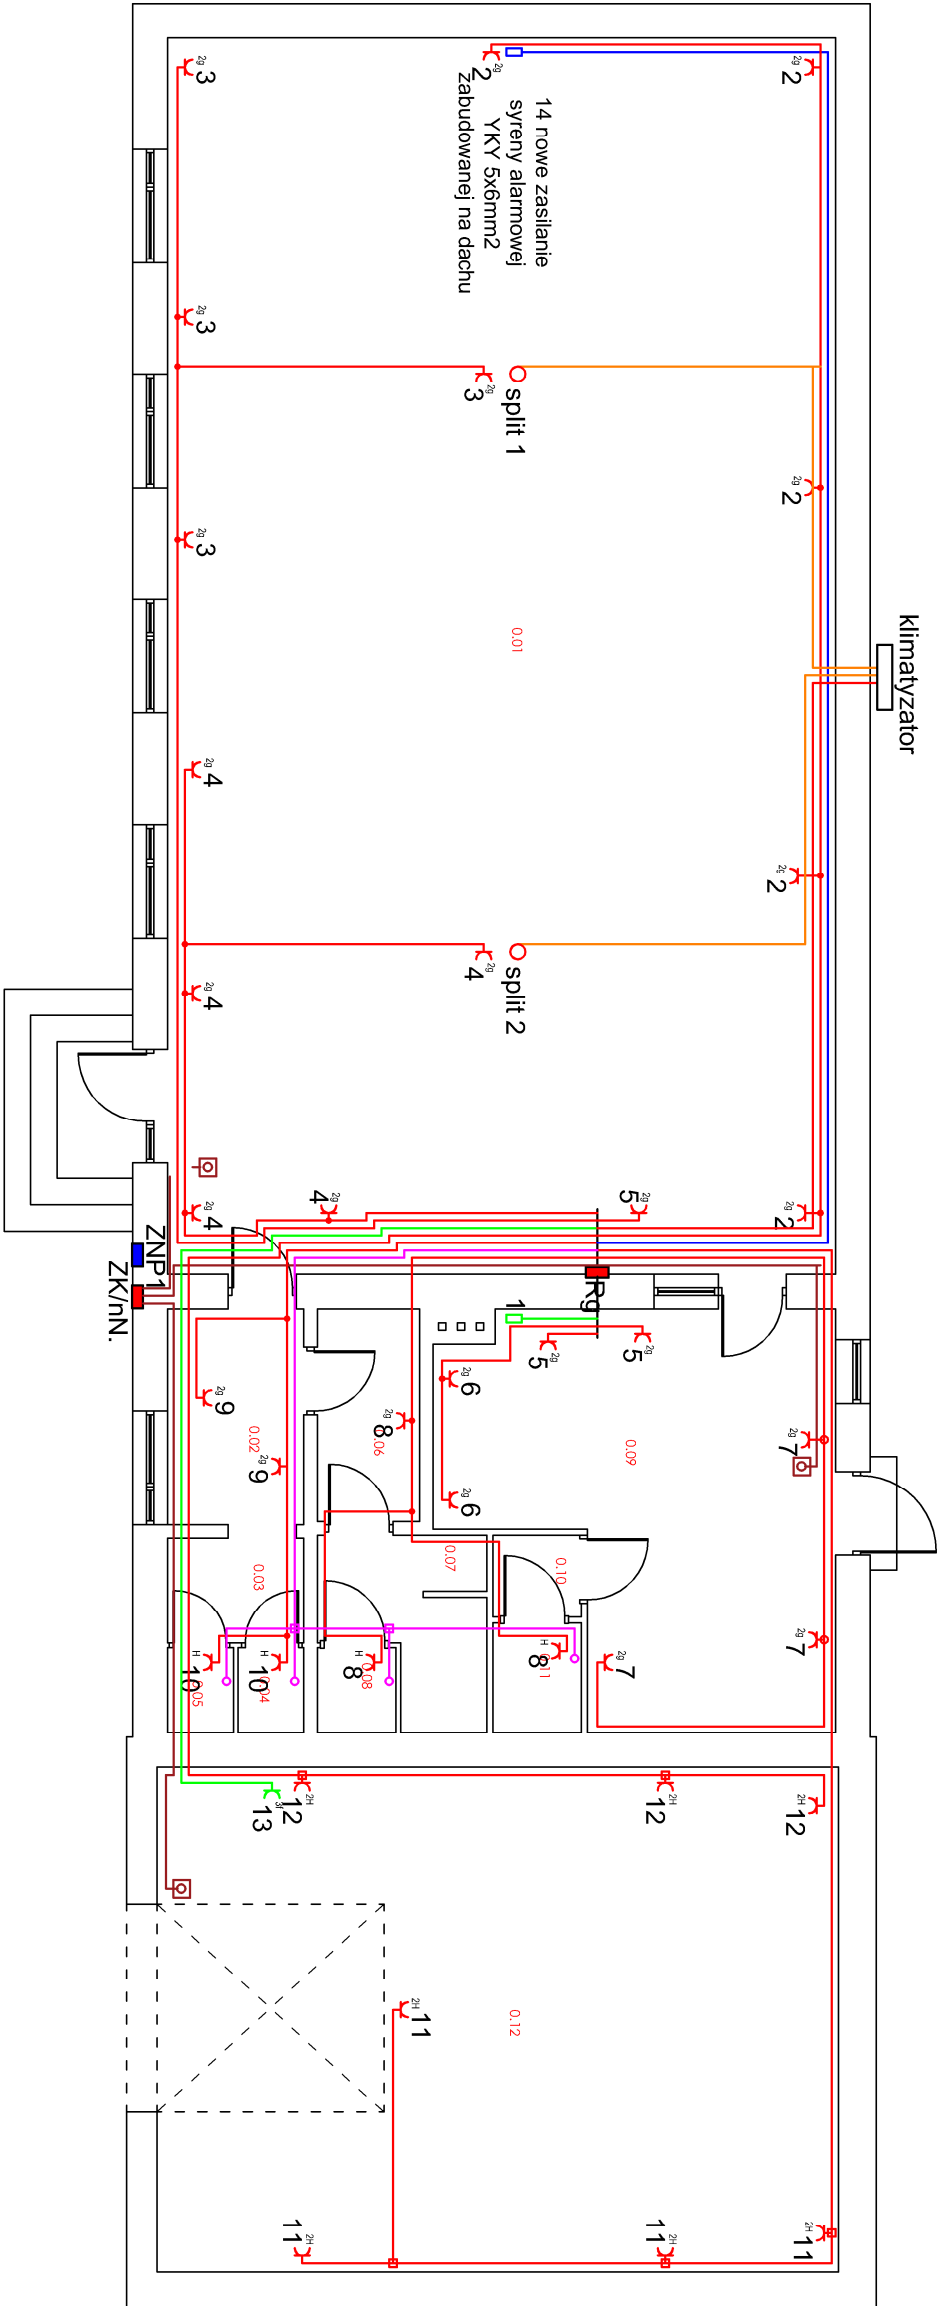

LEGENDA:

- gniazdko wtykowe p/t 230V 16A+N+PE IP 20;
- gniazdko wtykowe podwójne p/t 230V 16A+N+PE IP 20;
- gniazdko wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
- gn. wtyk. podwójne hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
- wyłącznik 40A z gniazdem 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44;
- gniazdo internetowe 2xRJ45 p/t IP20;
- gniazdo RTV / SAT p/t IP20;
- puszka hermetyczna 100x100mm IP44;
- puszka instalacyjna hermetyczna IP44;
- puszka instalacyjna fi 80mm, IP20;

rura osłonowa DVK od ø50mm - ø 75mmtablice rozdzielcze (wg zał. rysunków)przewód YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>;przewód YDY 5x1,5mm<sup>2</sup>;przewód YDY 5x4mm<sup>2</sup>;YKY 4x10mm<sup>2</sup>;YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>;LgY 1x10mm<sup>2</sup>;przycisk głównego wyłącznika prąduprzewód HDGs 2x0,5mm<sup>2</sup> / 90min.puszka bryzgoszczelna 100x100mm IP44zaczisk przyłączeniowyLgY 1x6mm<sup>2</sup> 0,75kV w rurze RL22

Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku OSP		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 1682 i 1683, obręb 0001 Bartodzieje Przerębskie, Jed. ewid. 101210_2 Mastowice		
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Mastowice Mastowice 4 97-515 Mastowice	Nr rys.: E-3	Skala: 1:100
Rysunek:	Rzut przyziemna - inst. elektryczna gniazdz wtyk.	Branża: E	Etap: PB
Projektant br. elektrycznej:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOF/12	Data: XII 2021 Format: 297x420 Podpis:

